

---

## Guia de usuario

### *RL10*


---

#### **DESCALCENDO A REAÇÃO FORTE LÍQUIDA COM O INDICADOR DE MUDANÇA DE COR**

Produto anticorrosivo e descalcificante para remover incrustações e ferrugem em sistemas de aquecimento, circuitos de refrigeração com tubos em cobre, ferro e aço.

#### **COMO USAR**

Deixe o produto circular dentro da planta, diluído em água de 10 a 30% (produto de 1-3 litros em 10 litros de água), começando com a menor concentração. Quando a cor mudar, de vermelho para amarelo-laranja, adicione alguns **REMOVER LÍQUIDO** até que na solução de ácido vermelho não haja mais efervescência. Quando o tratamento de descalcificação terminar, lave a instalação com uma solução de **NEUTRALIZADO** a 2 - 3% depois com água corrente.

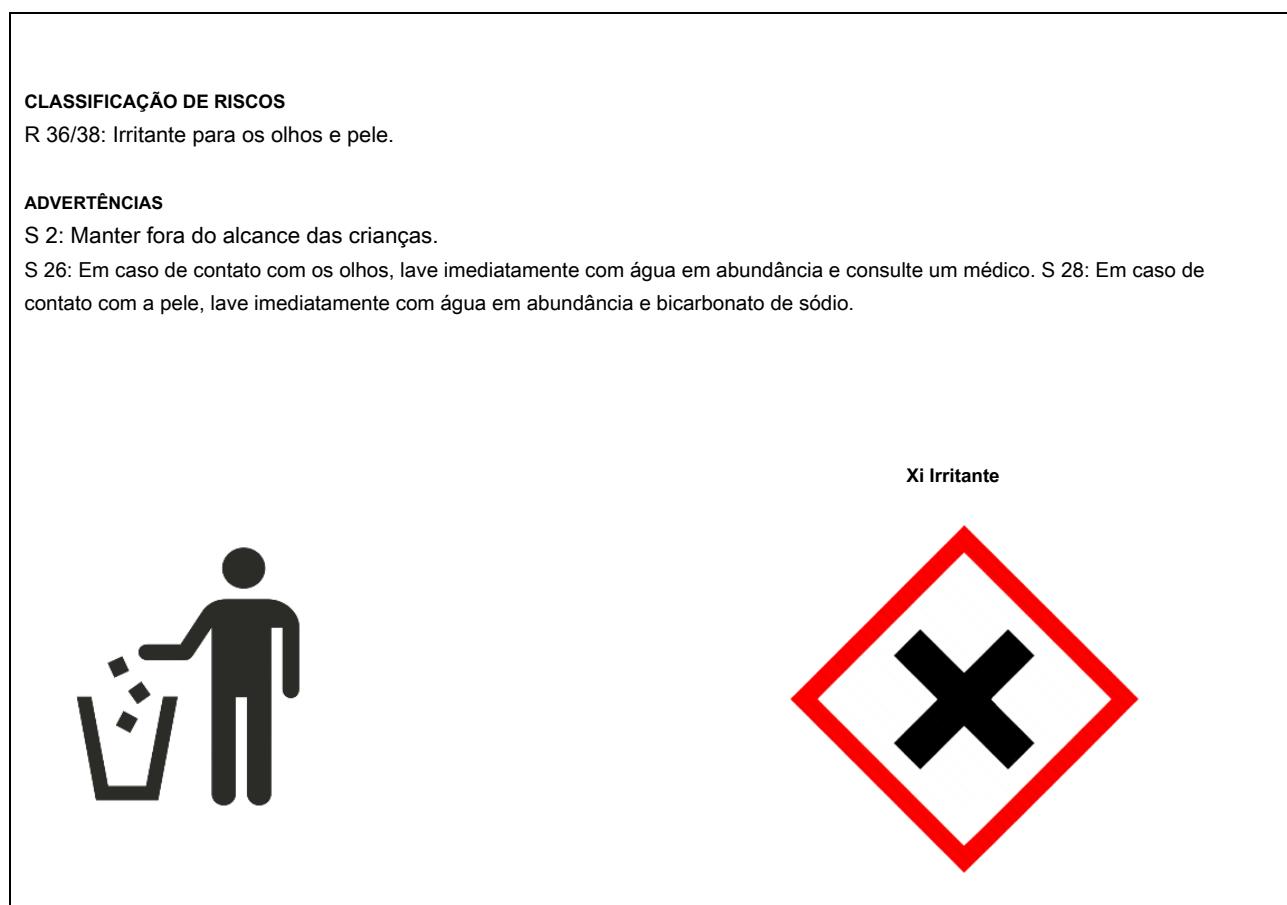



Log de alterações

Data da mudança	mudança	Versão
06-06-2019	Layout	003